



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”



### REQUERIMENTO Nº 614/2024

Requer informações acerca de extração de 01 árvore localizada na Rua das Orquídeas 1063, esquina com João Ometto.

Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores,

**CONSIDERANDO** que, este vereador foi procurado por moradores reclamando que a árvore, localizada no referido local, está estourando a calçada e o muro da residência em frente;

REQUEIRO que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações:

- 1º) É possível enviar um técnico com urgência, para avaliar a necessidade da extração?
- 2º) Quanto tempo vai demorar até que seja realizada a extração?
- 3º) Outras informações que se julgarem necessárias.



Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 17 de setembro de 2024.

Carlos Fontes  
-Vereador-  
União Brasil



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”

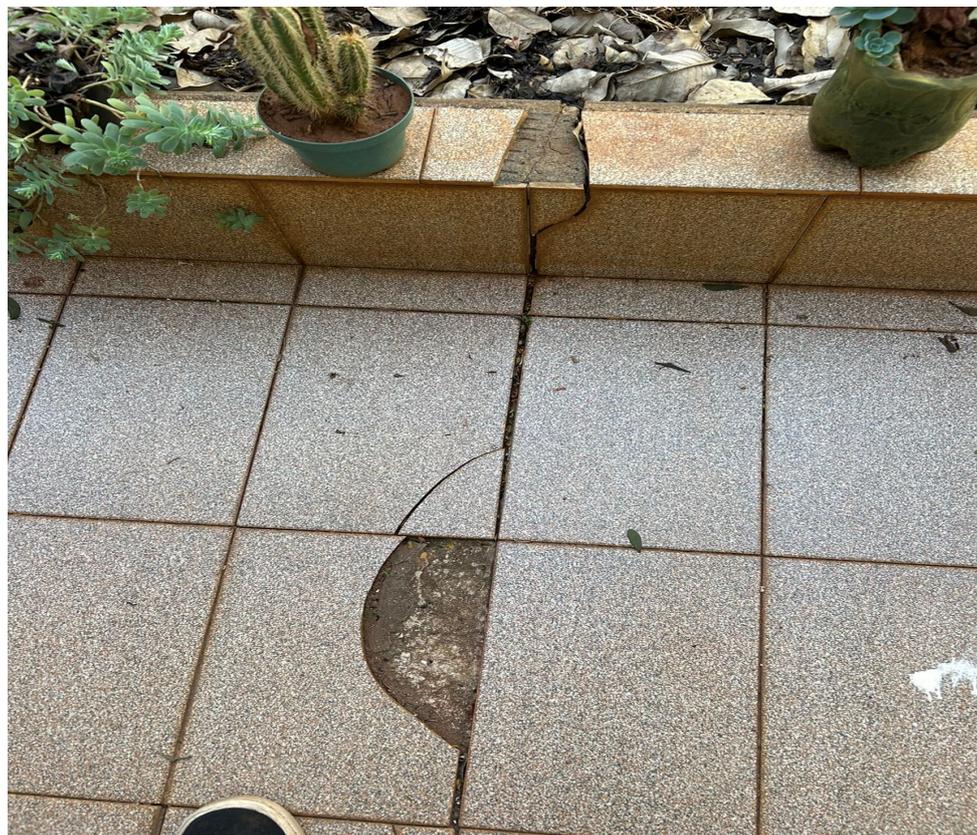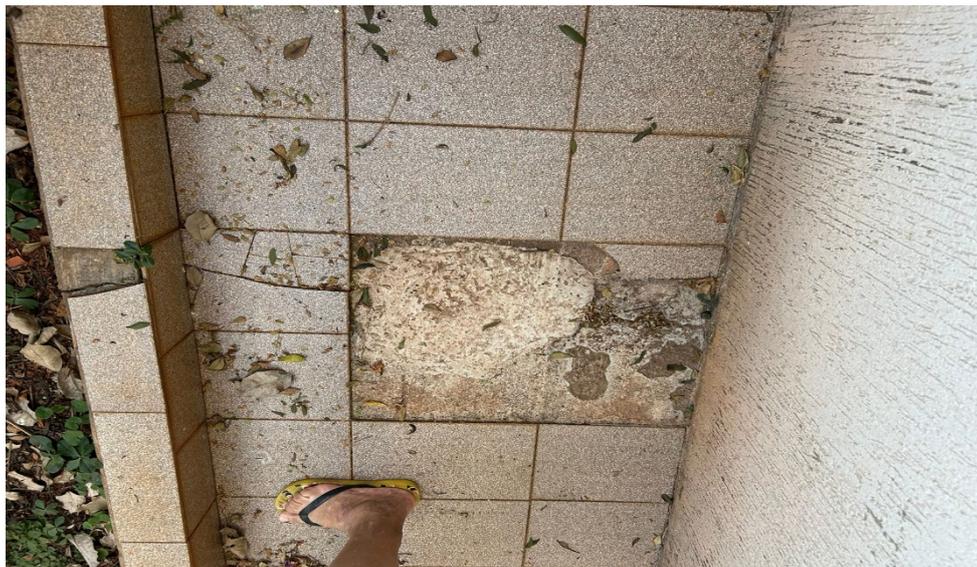

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 5717/2024 20/09/2024 14:47 - CHAVE: 4KD3-39A3-114S-7820

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 04 de junho de 2024.

Carlos Fontes  
-Vereador-  
União Brasil



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”



Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 04 de junho de 2024.

Carlos Fontes  
-Vereador-  
União Brasil



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=4KD339A3114S7820>, ou vá até o site <http://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 4KD3-39A3-114S-7820**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 5717/2024 20/09/2024 14:47 - CHAVE: 4KD3-39A3-114S-7820